

NOTAS

PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES









TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.


DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.


TODO E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIPTIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



Nº	FASE	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTÊNCIA (CV e W)	TENSÃO (V)	CORR. (A)	SEÇÃO (mm²)	DISJ. (A)	TIPO DE PARTIDA
1	R	BOMBA 1	20	220	66,91	25,0	100	INVERSOR DE FREQUÊNCIA
	T							
2	R	BOMBA 2	20	220	66,91	25,0	100	INVERSOR DE FREQUÊNCIA
	T							
3	R	BOMBA 3	20	220	66,91	25,0	100	ESTRELA TRIÂNGULO
	T							
4	R	BOMBA 4	5	220	16,73	4,0	20	ESTRELA TRIÂNGULO
	T							
5	R	BOMBA 5	5	220	16,73	4,0	20	ESTRELA TRIÂNGULO
	T							
6	R	BOMBA 6	5	220	16,73	4,0	20	ESTRELA TRIÂNGULO
	T							
7	R	BOMBA 7	3	220	10,04	4,0	10	DIREITA
	T							
8	R	BOMBA 8	3	220	10,04	4,0	10	DIREITA
	T							
9	R	BOMBA 9	3	220	10,04	4,0	10	DIREITA
	T							
10	R	BOMBA 10 - FILTRO	1	220	3,35	2,5	10	DIREITA
	T							

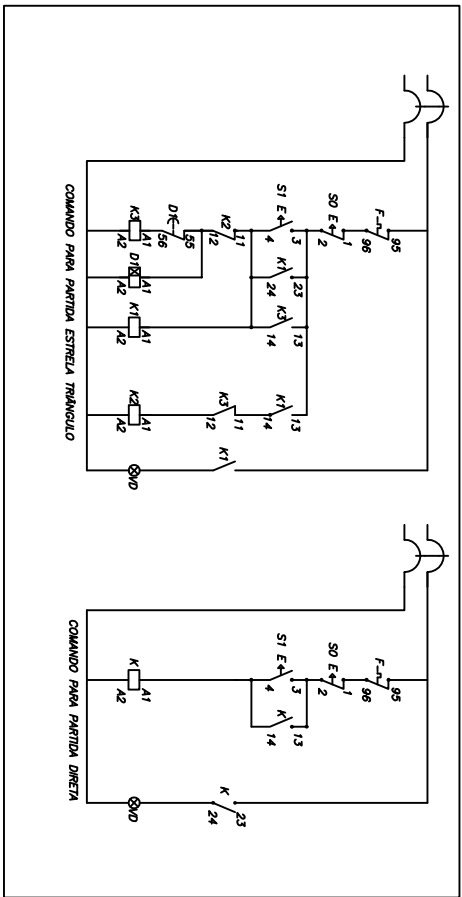

R2	17/02/2019	Revisão Confirme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Confirme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial
conselho	data	descrição

ASS: _____	ASS: _____
CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MONUMARY	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique
	CREA 5069301/338-SP



E-mail: adm.mogeng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026

Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000	assunto: Quadros Elétricos
projeto: Projeto Elétrico	

desenho: Engº Daniel Henrique

escala: sem escala

folha n.º:
7/91