







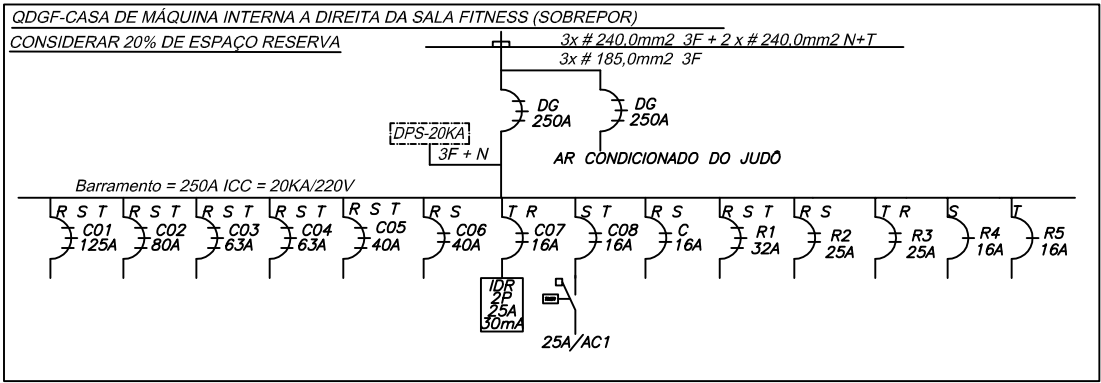




NOTAS	
PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.	
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.	
DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.	
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.	
TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.	
LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPTIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



QDGF-CASA MÁQ INT A DIR DA SALA FITNESS		POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	DR	CONTATOR
Nº	FASE	DESCRIÇÃO DO CIRCUITOS	(W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	(A)
1	R	ALIMENTADOR DO QL KARATÊ	20000	220	90,91	25,0	125	
	S							
	T							
2	R	ALIMENTADOR DO QFAC CASA DE MÁQUINA	20000	220	90,91	16,0	80	
	S							
	T							
3	R	ALIMENTADOR QT-Nº-173 ESTEIRAS	10000	220	45,45	25,0	63	
	S							
	T							
4	R	ALIMENTADOR DO QF-Nº 172	10000	220	45,45	16,0	63	
	S							
	T							
5	R	ALIMENTADOR DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA PISCINA OLIMPICA	7000	220	31,82	10,0	40	
	S							
	T							
6	R	PONTO DE FORÇA 40A	6000	220	27,27	10,0	40	
	S							
7	T	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25
	R							
8	S	ILUMINAÇÃO	800	220	3,64	2,5	16	25
	T							
C	R	COMANDO					16	
	S							
R1	R	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32	
	S							
	T							
R2	R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
	S							
R3	T	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
	R							
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
TOTAL		R		127	237	240,0	250	
TOTAL		S		127	239	240,0	250	
TOTAL		T		127	217	240,0	250	
POTENCIA TOTAL					ADIC.	10%	82.060	

R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial
revisão	data	descrição
ASS: CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY		ASS: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique CREA 5069301938-SP
 Clube Paineiras do Morumby		 E-mail: adm.mogieng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026
Endereço: Avenida Doutor Alberto Pentead, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000		
projeto: Projeto Elétrico		assunto: Quadros Elétricos
desenho: Engº Daniel Henrique		etapa do projeto: Inicial
escala: sem escala		data: Dezembro/ 2018
		revisão: 00
		folha nº: 70/91